

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 2
CONCURSO DE PRECIOS N° 09 RTA SE (RN)/2016

OBJETO: Adquisición de Equipamiento de Oficina para LRA 03 Radio Nacional Santa Rosa

I. Por medio de la presente comunicamos las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones.

II. Respuesta a Consultas:

Consulta N° 1: Con respecto al Item 1.1 Puesto de Trabajo Operativo, queríamos consultar si el mismo lleva porta CPU.

Respuesta: *Se adjunta a la presente respuesta elaborada por el Departamento de Arquitectura de Radio Nacional.*

Consulta N° 2: Con respecto al Item 1.2 Puesto de Trabajo Gerencial, queríamos consultar si el mismo lleva porta CPU.

Respuesta: *Se adjunta a la presente respuesta elaborada por el Departamento de Arquitectura de Radio Nacional.*

Consulta N° 3: Con respecto al Item 1.5 Mueble de Recepción, queríamos consultar si se dispone de un plano del mismo.

Respuesta: *Se adjunta a la presente ficha con especificaciones técnicas y detalles, elaborada por el Departamento de Arquitectura de Radio Nacional.*



JAVIER GIACONE
JEFE
Dto. Lic. y Compras
R.T.A. S.E. - Radio Nacional

Nota N° 010-(DA-RNRTASE)/2017

Buenos Aires 18 de enero de 2017

A: Depto. Licitaciones y Compras

De: Depto. Arquitectura

**REF: Concurso de precios nº 09 RTA SE(RN)/2016 LRA 3 Santa Rosa –
Adquisición de equipamiento de oficina para LRA 03 Radio Nacional Santa Rosa**

Me dirijo a ustedes en relación al concurso de referencia con el fin de proporcionarles las consultas técnicas sobre el mobiliario. Se adjunta a esta nota una ficha de referencia para el mueble de la recepción.

1.1 Los puestos operativos llevarán porta CPU


Porta CPU: Serán colgantes en chapa de acero BWG 18, con terminación en pintura para horno epoxi electroestática en polvo lisa, color a definir por la I. DE O. Será una única pieza de chapa doblada, tomada a la tapa y/o lateral de cajonera por tornillería de rosca metálica. El porta CPU deberá permitir la correcta ventilación y conexión de los equipos a alojar.

Podrá cotizarse otro sistema de fijación colgante.

1.2 Ídem especificaciones 1.1




1.5 Mueble de recepción: Se adjunta ficha con especificaciones técnicas y detalles.

Atte.

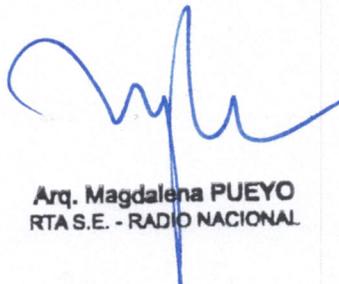


Arq. Magdalena PUEYO
RTA S.E. - RADIO NACIONAL

	CANTIDAD	RENGLON
UBICACIÓN: Recepción	1 UNIDADES	MRe

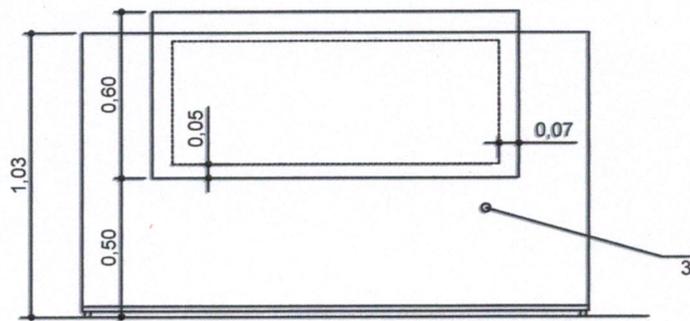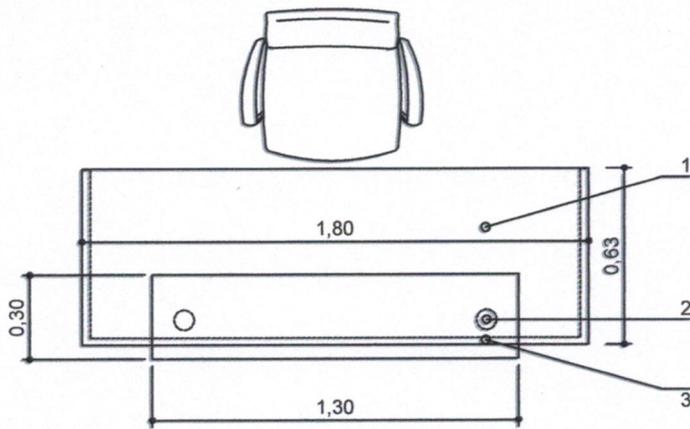

VISTA

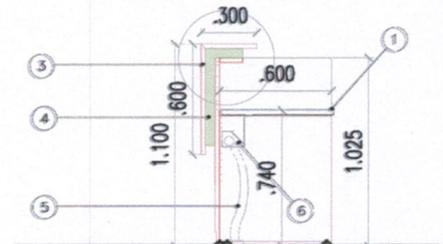

Especificaciones técnicas

1- SUPERFICIE DE TRABAJO

Laminado plástico blanco. Espesor: 25 mm. Canto según línea, medidas 1.85x0.60 m

2- PASACABLE

Pasaje sobre la superficie de trabajo, para acceso a canal pasacable, Diámetro 5cm, Tapacanto ABS perimetral.

3- ESTRUCTURA PUESTO

Fronte, laterales y tapa de MDF 25mm de esp., terminación melamínico baja presión, color a definir con tapacanto en ABS mismo color.

4- REGRUESO

Regrueso MDF 50mm entre placas

5- VERTEBRA PASACABLES

Plástico, flexible para enhebrar el cableado desde bandeja de piso hasta escritorio. Con contrapeso o pieza de fijación del mismo a piso. Diámetro interior unificado mínimo 3".

6- BANDEJA PARA ALOJAR CABLEADO

Sistema de canasta continua abierta, de longitud igual a superficie de trabajo (debe permitir el acceso de los cables en cualquier punto de su longitud).

El producto a ofertar deberá reunir las especificaciones de esta ficha y ser de calidad similar o equivalente. Las acometidas irán por pisoductos o zocalo ductos y la distribución bajo tapa mediante la bandeja metálica. Las medidas se verificarán en la obra.



Obra:	LRA 03 SANTA ROSA	Escala:	Revisión
	EQUIPAMIENTO - INTERIORISMO	Fecha:	16/01/2017
	MESA PARA ESTUDIO	Archivo:	Revisión 2.0mg

Magdalena PUEYO
R.T.A.S.E. - RADIO NACIONAL